

Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Prüfstelle:


Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration 2020 AC TDS 22 N

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	25040
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.6	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B 100/150			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	35			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	47			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Risi AG , Kibag			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Risi AG , Kibag			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	33 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	67 M-%			
Mineralkategorie	C 50/30			
Recycling-Granulat	RA 0/22 PRB			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30	20 - 40%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2411			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2499			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	3.5			
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---			
- Stabilität S kN	9.5			
- Fließen F, mm	3.0			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---			
- 30000 Prüfzyklen %	---			
Wasserempfindlichkeit %	99.5			

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	55 A	ja
gültig bis:	12.04.2021	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0		
	31.5	100.0	
	22.4	96.0	-9/+5
	16.0	84.0	
	11.2	74.0	± 9
	8.0	64.0	
	5.6	54.0	
	4.0	46.0	
	2.0	33.0	± 7
	1.0	22.0	± 5
	0.5	17.0	
	0.25	12.0	
	0.125	9.0	
	0.063	7.0	± 3

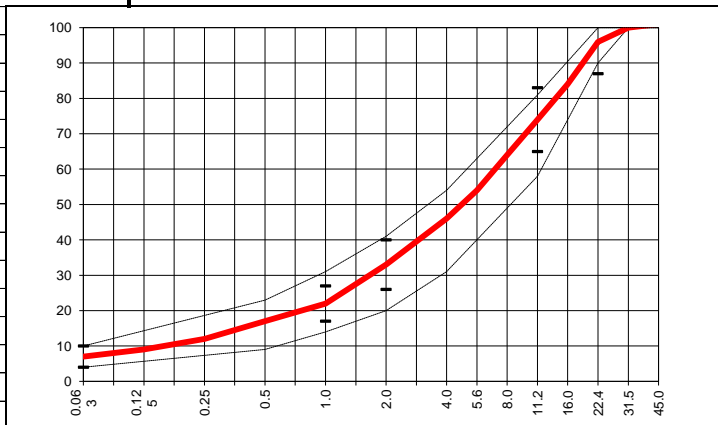

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Belagwerk
 BAZ Belag AG Zentralschweiz
 Eggbühlstrasse 36
 8050 Zürich

Datum: 05.02.2020
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
 Walo Bertschinger Central AG
 Zentrale Labordienste
 Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer

(Handwritten signature)